



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2023

№ 52

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Дудинка»

*Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых
актов города Дудинки» от 12 мая 2023 года № 11 (241)*

Руководствуясь статьями 6 и 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, Администрация города Дудинки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях актуализации схемы водоснабжения и водоотведения внести следующие изменения в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Дудинка» Красноярского края на период с 2015 года до 2030 года, утвержденную постановлением Администрации города Дудинки от 28.12.2015 № 75 (в ред. постановлений Администрации города от 05.04.2017 № 16, от 06.03.2018 № 20, от 16.04.2019 № 69, от 02.12.2019 № 128, от 02.04.2021 № 26, от 18.04.2022 № 31, от 10.03.2023 № 17):

1.1. Таблицу 4.1.2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 4.2.1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Рисунок 2.1.1 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Разместить на официальном сайте города Дудинки актуализированную схему водоснабжения и водоотведения города Дудинки в полном объеме, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронную модель схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Исполняющий обязанности
Главы города Дудинки**

А. В. Санников

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 05.05.2023 № 52

Таблица 4.1.2.

Наименование	2022	План 2023
Вода на нужды водоснабжения, м ³ , из них:	3 995 100,00	4 080 886,90
Питьевая, м ³	3 680 600,00	3 840 787,90
Техническая, м ³	314 500,00	240 099,00
из них же:		
ХВС, м ³	2 874 262,05	2 889 429,00
ГВС, м ³	833 637,95	951 358,90
Потери, м ³	287 200,00	246 800,00
то же в % от отпуска	7,7	6,0
Отпущено, м ³	3 707 900,00	3 834 086,90

На нужды горячего водоснабжения используется только питьевая вода. Техническая вода используется на ХВС и системы пожаротушения потребителей промышленной зоны города.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 05.05.2023 № 52

Таблица 4.2.1.

Наименование	Годовое потребление, м ³	В сутки максимального водопотребления, м ³
Поднято ПТЭС АО «НТЭК»	3 995 100,00	9 826,00
Потери при транспортировке	287 200,00	720,00
Отпущено всего, из них:	3 707 900,00	10 899,00
АО «Таймырбыт» (ГВС и ХВС)	1 662 249,00	4800,00
Прочие потребители	2 045 651,00	4896,00

Схема водопотребления объектов ПТЭС АО «НТЭК»

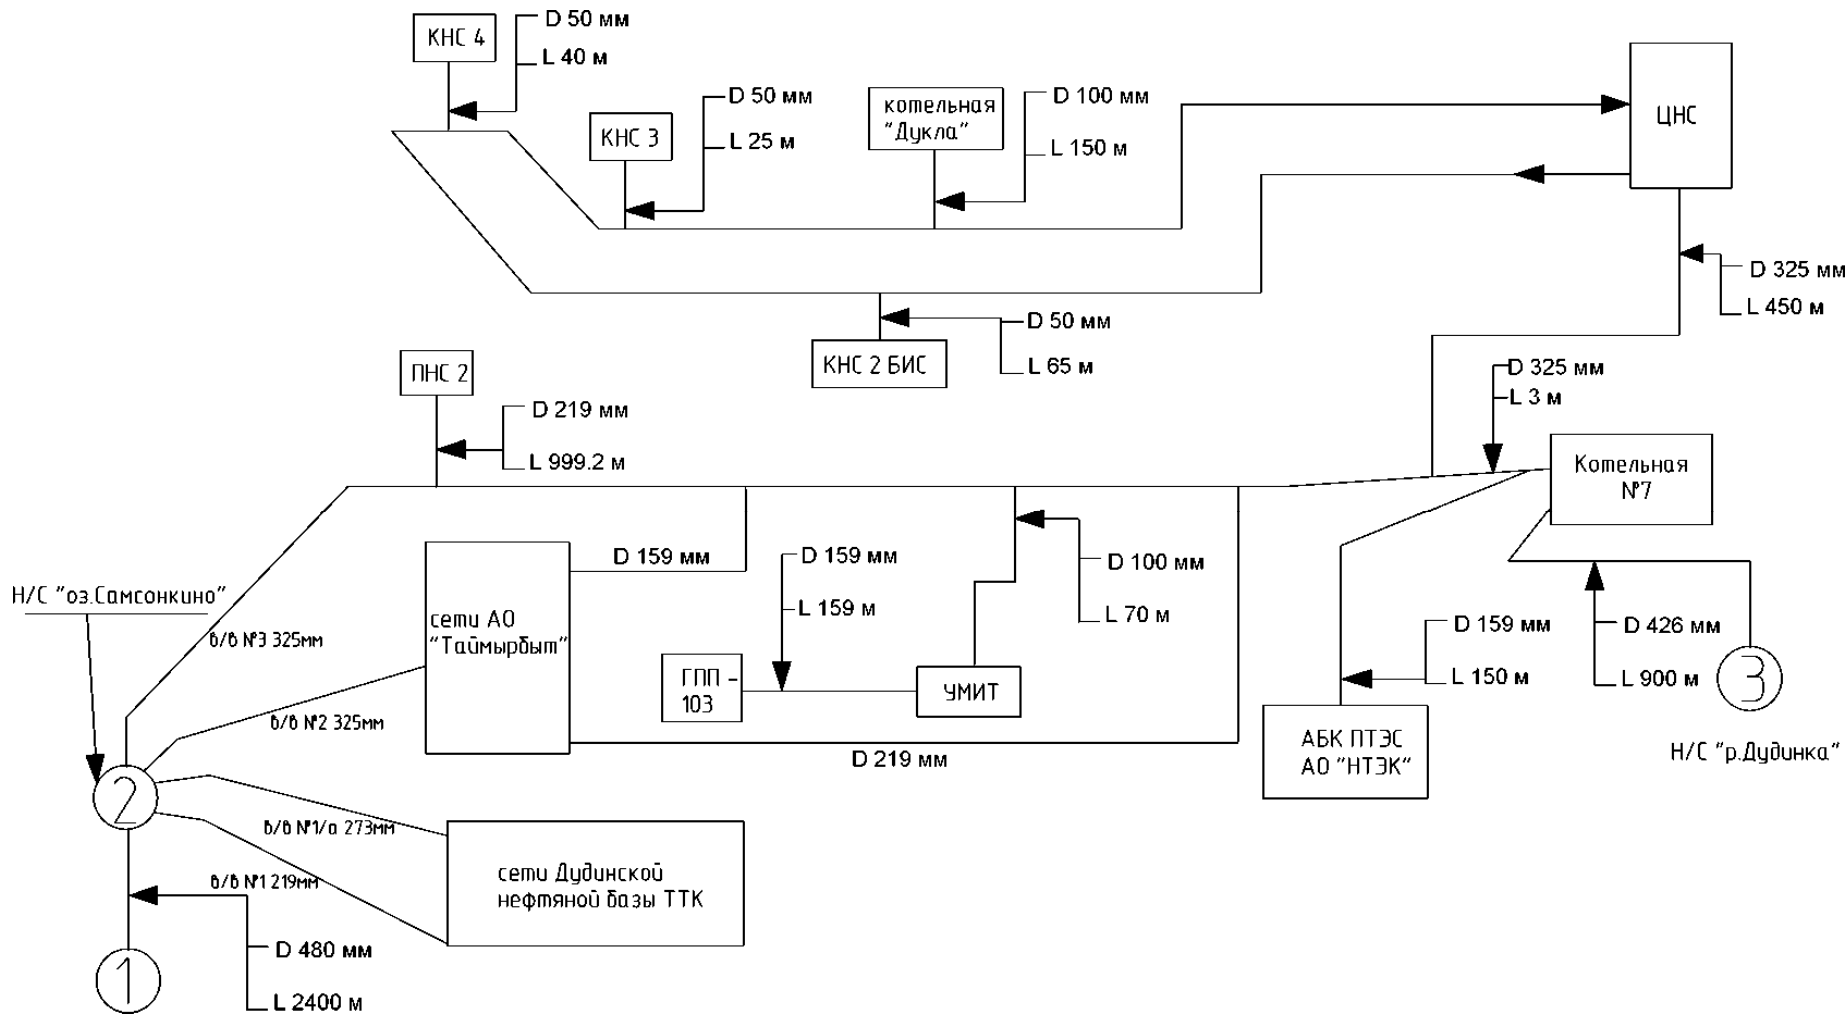


Рисунок 2.1.1.